




화학물질 취급 시 환기장치 설치·가동



국소배기장치 등 환기장치는
작업 중 상시 가동

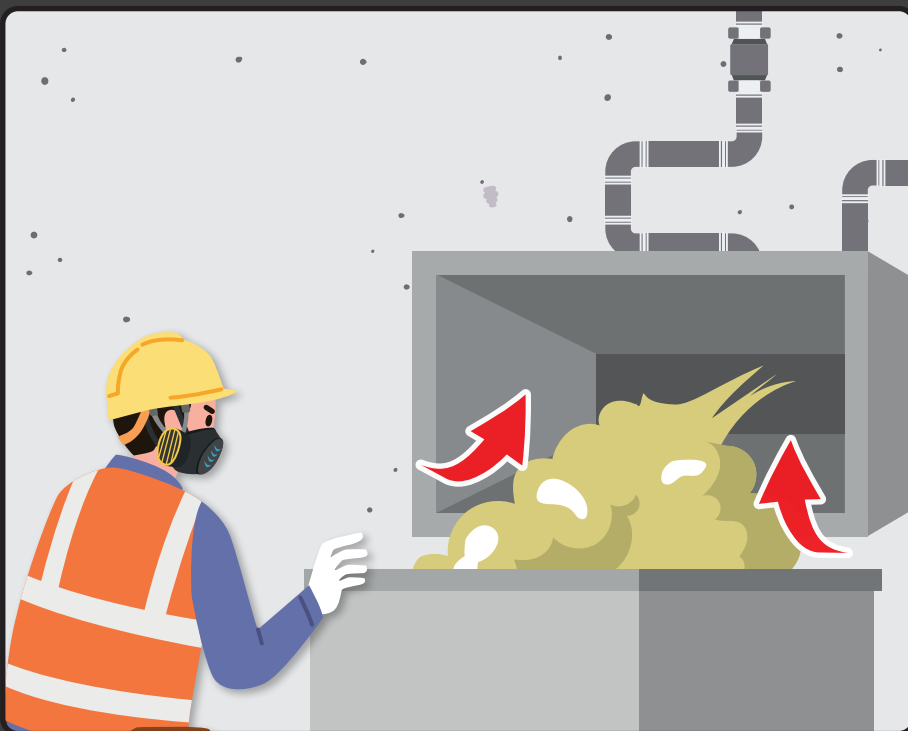

국소배기장치 등 환기장치 미작동 시 관리자 보고
→ 관리자는 즉시 수리 등의 조치 실시

※ 해당 표지는 산업안전보건법에 규정된 표지가 아닙니다. 보조 수단으로 활용하세요.

